


POTRUBÍ HDPE, LDPE – VODOVOD

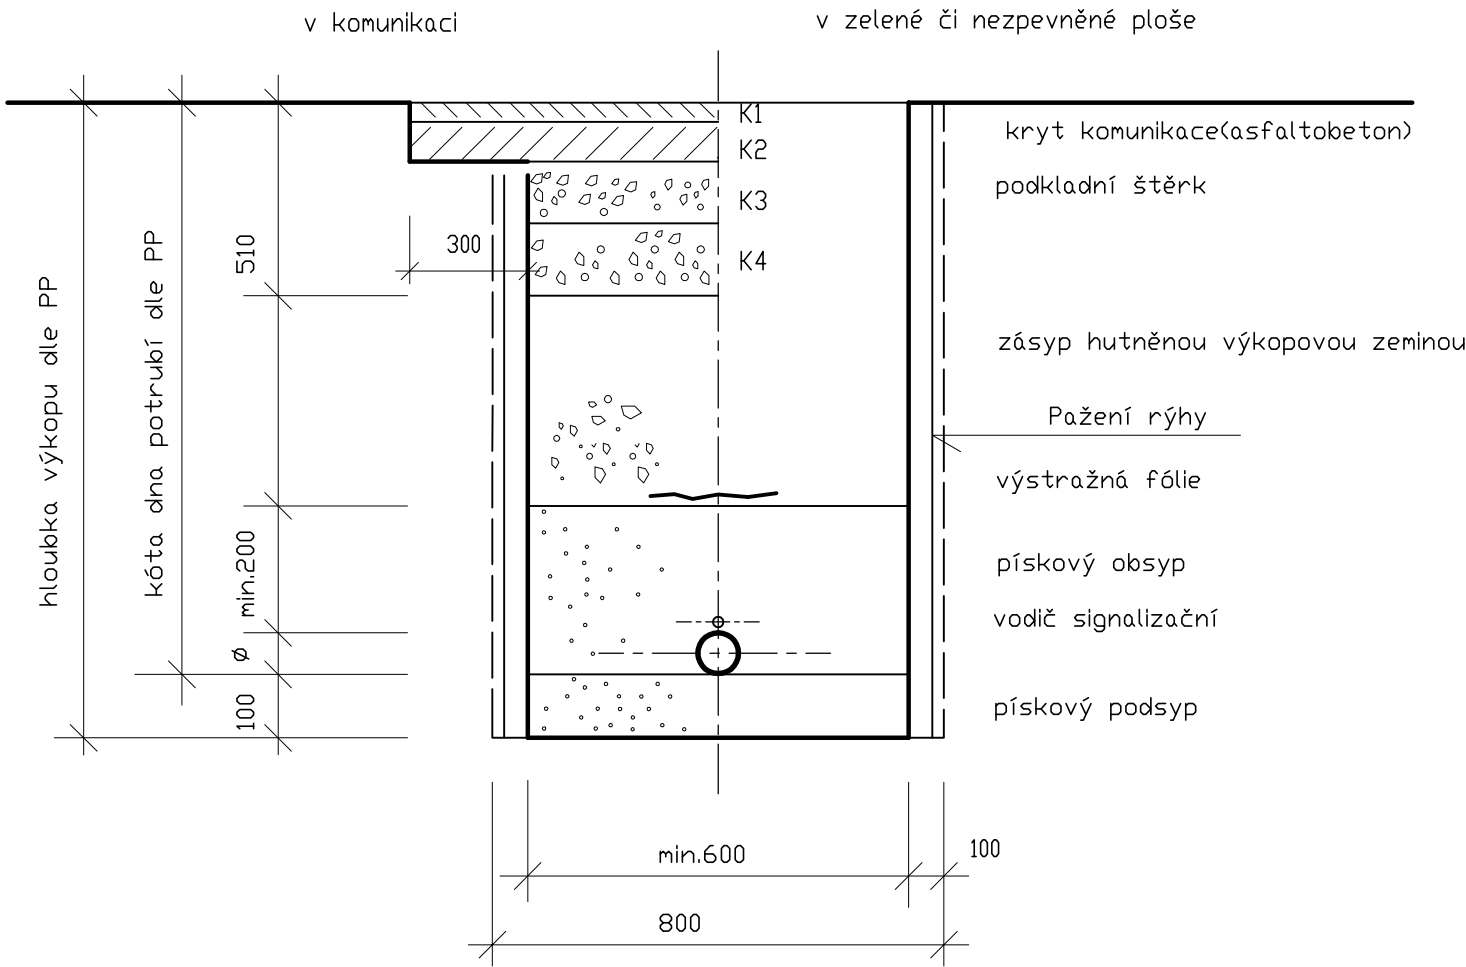


SKLADBA KOMUNIKACE

- K1. Asfaltobeton střednězrnný ABS I. tl. 40mm  
- postřik živičný spojovací asf. emulze 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- K2. Obalované kamenivo OK I. tl. 100mm
- K3. Štěrk frakce 32/63 + posyp drobným kamenivem 35 kg/m<sup>2</sup>, tl. 170mm
- K4. Štěrkodrt frakce 0/125 tl. 200mm

ŘEZ 1-1', m. 1:50

Řad V1 km 0,021

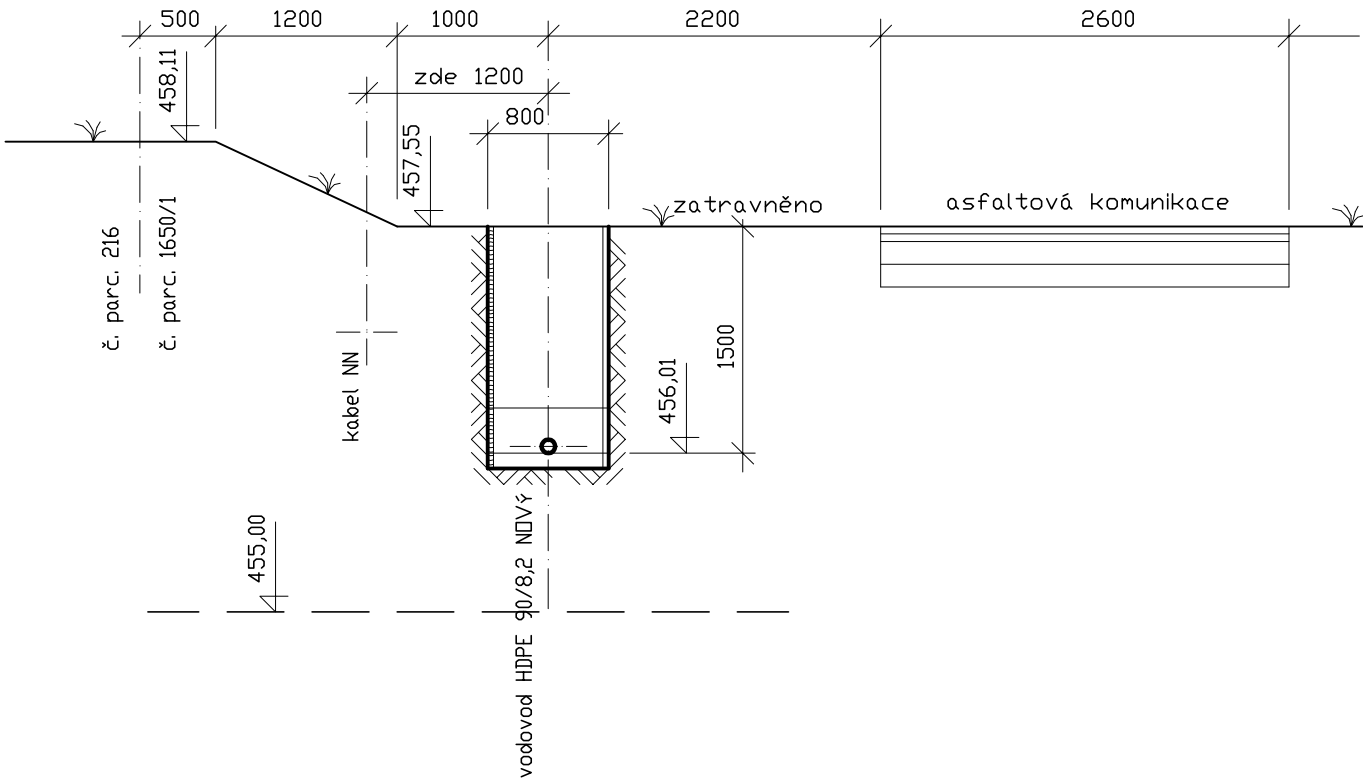

Pavel Mráz, projekce VHS + ZTI, tř. 9. května 678, 390 02 Tábor			
stupeň DSP	obec Běleč	okres Tábor	investor obec Běleč
stupeň	projektant Pavel Mráz	vypracoval Pavel Mráz	č. zak. 003/2016
akce PRODLOUŽENÍ VODOVODU BĚLEČ – SOUHRADY			vyhotovení
výkres ULOŽENÍ POTRUBÍ, ŘEZY			
datum 03/2016	měřítko 1:10	formáty 2 A4	č. výkresu 5