

Okruh těles

45/35°C

“E11”

Pokračování viz
montážní schémata

ÚT-5 a ÚT-6

LEGENDA:

TČ ...TEPELNÉ ČERPADLO země–voda, cca 10kW


ELK ...ELEKTROKOTEL 9 kW

Č1Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami
25/1–4, p–v, H=2m, 1m³/h, 230 V

T.....TEPLOMĚR

M.....MANOMETR

PV.....POJISTNÝ VENTIL

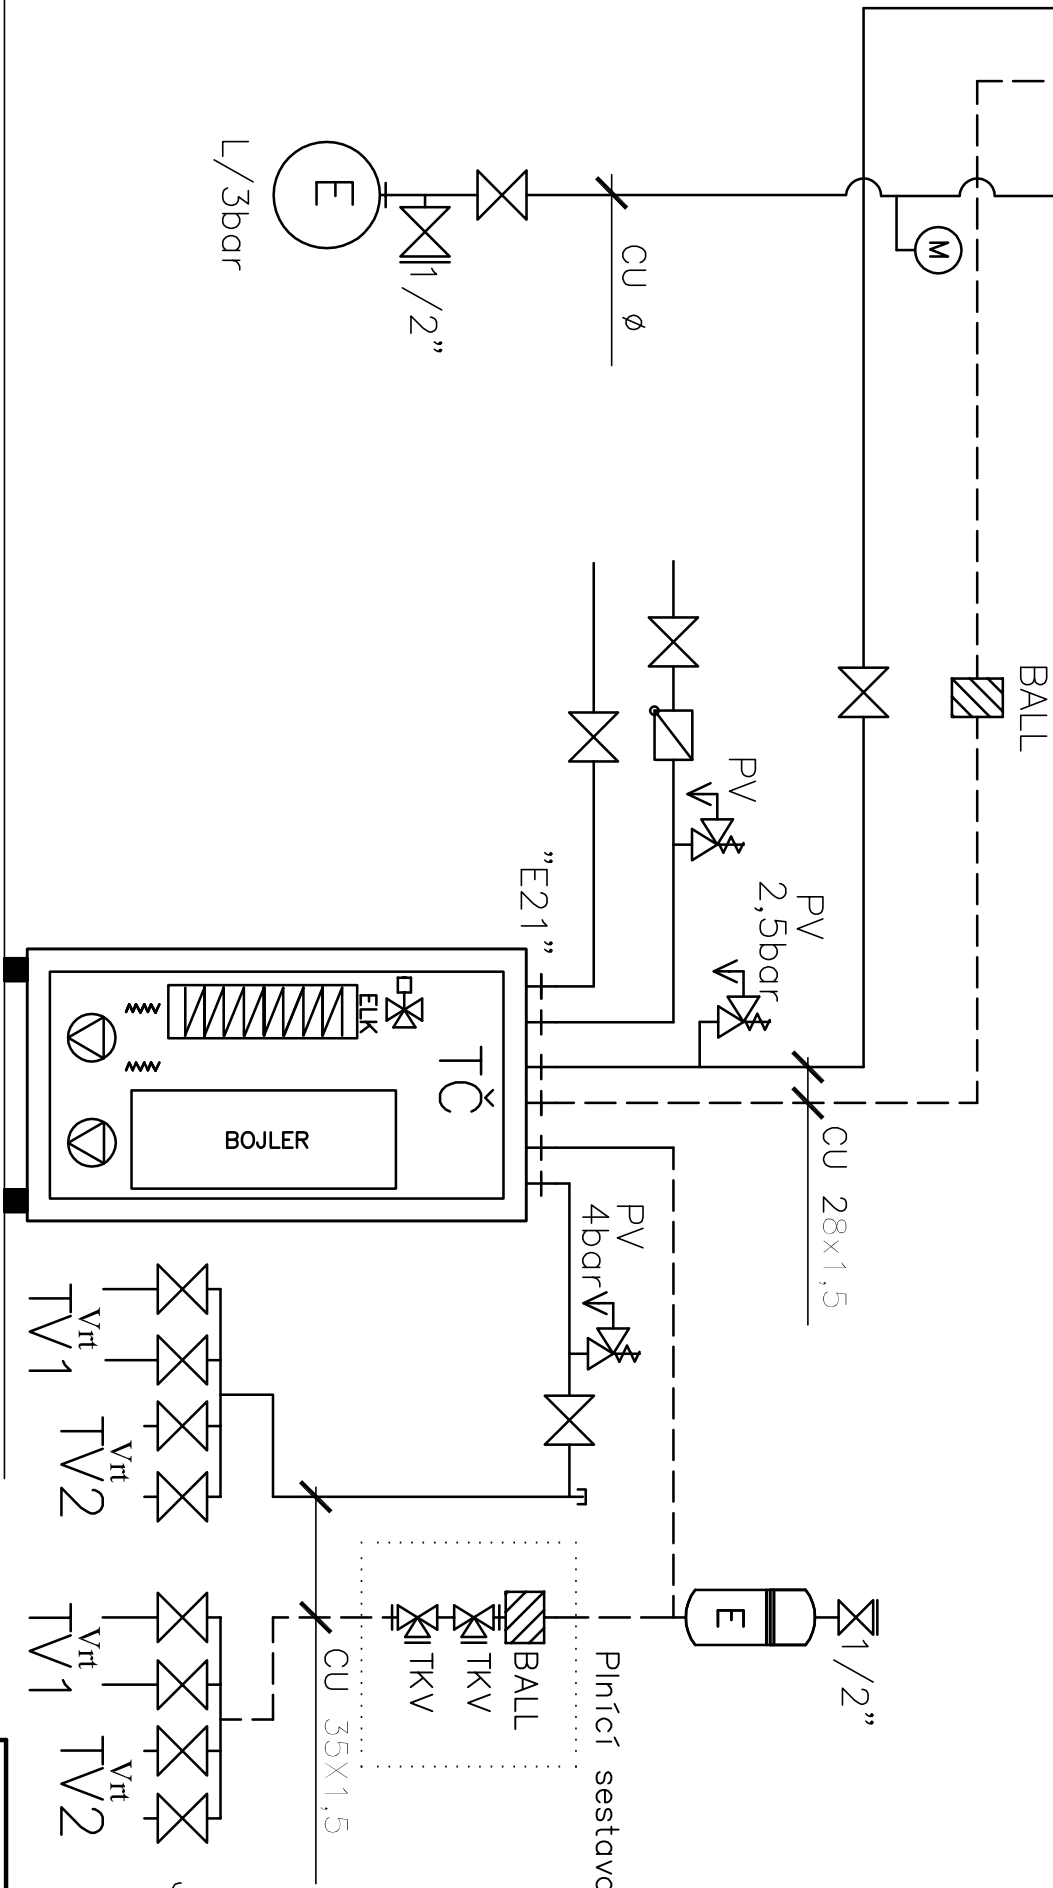

JÍMÁNÍ TEPLA



THERMOPROJEKT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Soví 296, Tábor-Čekanice

Telefon: 381282655

Projektant :

Miroslav LIPERT, autor. technik

Stupeň : Dokumentace pro
provádění stavby

Investor :

Obec Bělč

Datum :
05 / 2016

Stavba:

OBEC BĚLEČ
ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
A VYUŽITÍ OZE (TEPELNÉ ČERPADLO)

Měřiko:

Formát:
2 A4

Část

VYTÁPĚNÍ - Schéma zapojení TČ

Zak. číslo:

522 - 02 -16

Číslo:

ÚT-4

E.....EXPANZNÍ NÁDOBA 35 l

BALL...FILTRBALL

TB.....TOP BALL–REGULAČNÍ KOHOUT

Q.....3–CESTNÝ VENTIL

AK.....AKUMULÁTOR BC 300

TKV.....3–CESTNÝ KULOVÝ VENTIL