



PŮDORYS 1.NP (PŘÍZEMÍ) - 1 : 100

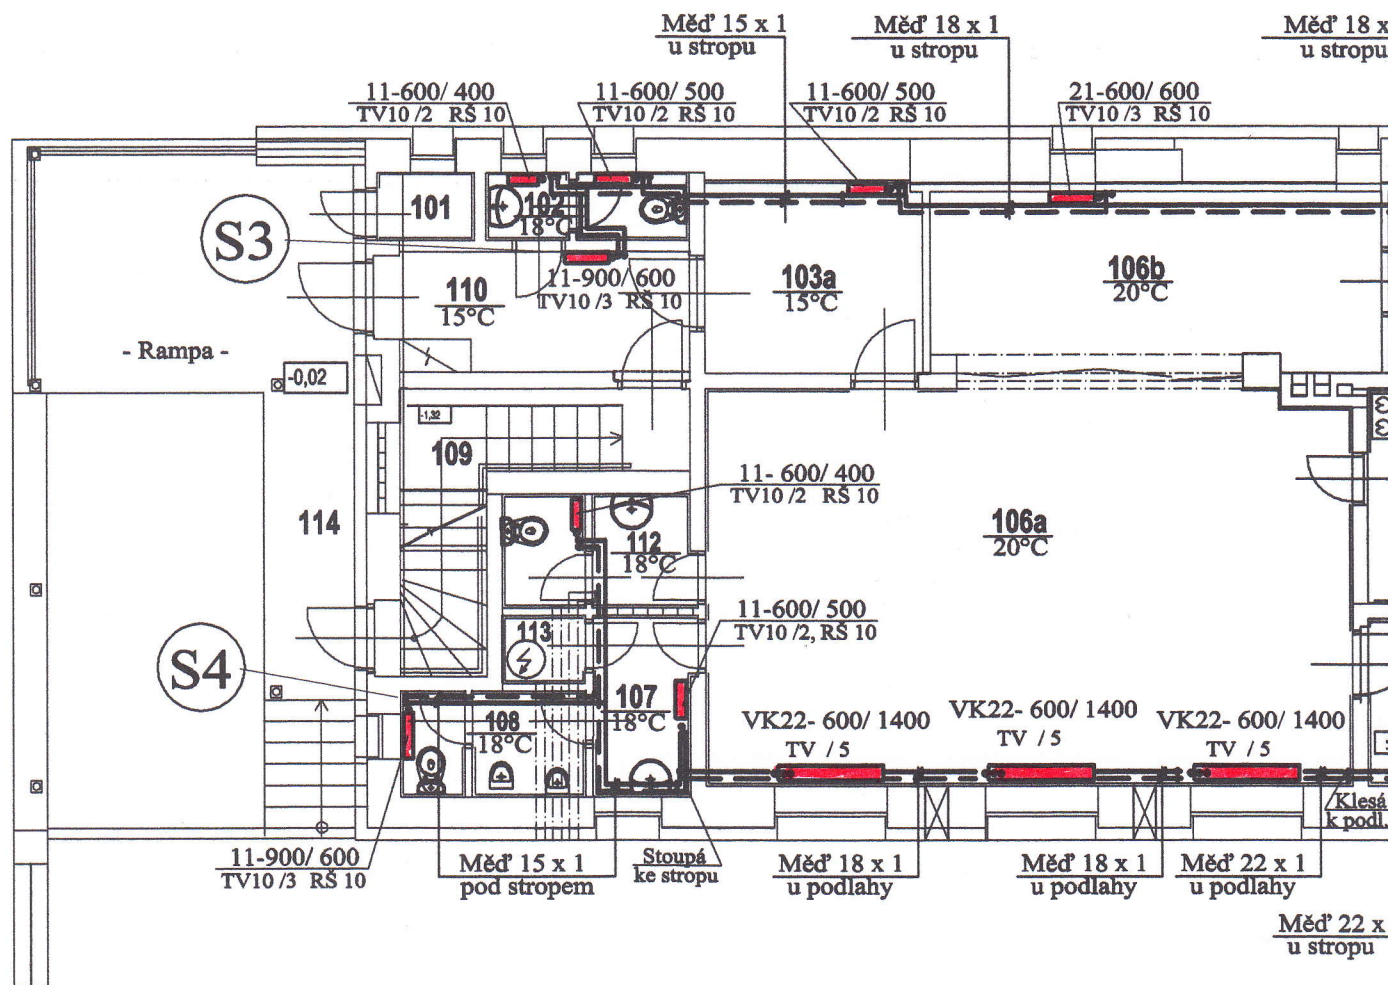

LEGENDA :

- TČ** - - Tepelné čerpadlo země - voda výkonu cca 10 kW s vest. zásobníkem TV 225 l.
TV1, 2 - - Zemní vrty 2 x 100 m - viz projekt GLAUKOS s.r.o..
AK - - Akumulační zásobník 300 litrů
Č1 - - Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami, typ 25/1-4, p-v, H= 2 m.v.s., 1 m³/h - pro obě podlaží
== - Topná voda - přívod / zpátečka - maximální tepelný spád 45 /35°C
VK 21- 600/ 700 - Otopné těleso deskové VK (ventil - kompakt) s vestavěným ventilem
21- 500 / 700 - Otopné těleso deskové klasik - s bočním připojením
TV / 4 - - Hydraulické přednastavení vestavěného ventilu + termostatická hlavice
V / 4 - - Hydraulické přednastavení vestavěného ventilu + ruční hlavice
TV 10 / 3 - - Radiátorový ventil DN10 s hydraulickým přednastavením + termostatická hlavice
R Š 10 - - Radiátorové šroubení DN 10 , s předregulací, uzavíráním a vypouštěním

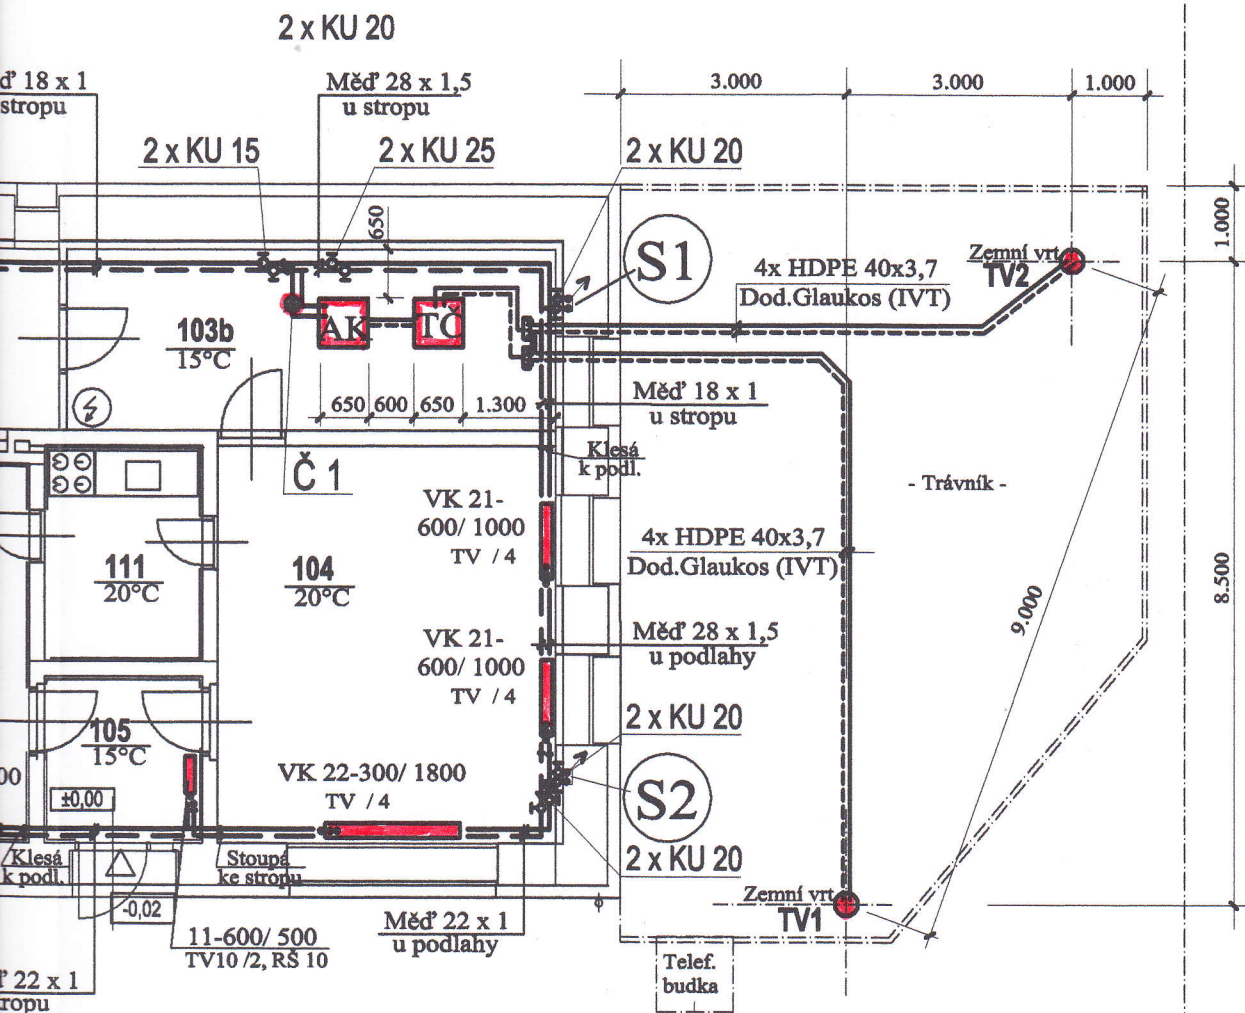

Komunikace Mladá Vožice - Vilice



THERMOPROJEKT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Soví 296, Tábor-Čekanice

Telefon: 381282655

Projektant :	Miroslav LIPERT, autor. technik	Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby
Investor :	Obec Běleč	Datum : 05 / 2016
Stavba:	OBEC BĚLEČ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU A VYUŽITÍ OZE (TEPELNÉ ČERPADLO)	Měřítko: 1 : 100
		Formát: 2 A4
Část	VYTÁPĚNÍ - Půdorys přízemí	Zak. číslo: 522 - 02 - 16
		Číslo: ÚT-2