

Okruh těles

45/35°C

"E11"

Pokračování viz
montážní schémata

ÚT-5 a ÚT-6

LEGENDA:

TČ ...TEPELNÉ ČERPADLO země-voda, cca 10kW


ELK ...ELEKTROKOTEL 9 kW

Č1Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami
25/1-4, p-v, H=2m, 1m³/h, 230 V

T.....TEPLOMĚR

M.....MANOMETR

PV.....POJISTNÝ VENTIL

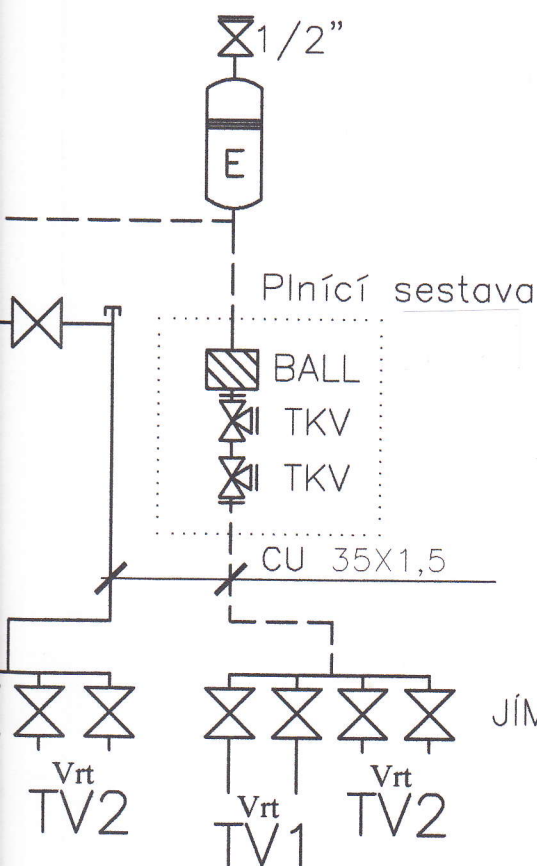

JÍMÁNÍ TEPLA



THERMOPROJEKT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Soví 296, Tábor-Čekanice

Telefon: 381282655

Projektant :	Miroslav LIPERT, autor. techník	Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby	
Investor :	Obec Běleč	Datum :	05 / 2016
Stavba: OBEC BĚLEČ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU A VYUŽITÍ OZE (TEPELNÉ ČERPADLO)		Měřítko:	-----
		Formát:	2 A4
		Zak. číslo:	522 - 02 - 16
Část	VYTÁPĚNÍ - Schéma zapojení TČ	Císlo:	ÚT-4

1