



PŮDORYS 2.NP (PODKROVÍ) - 1 : 100

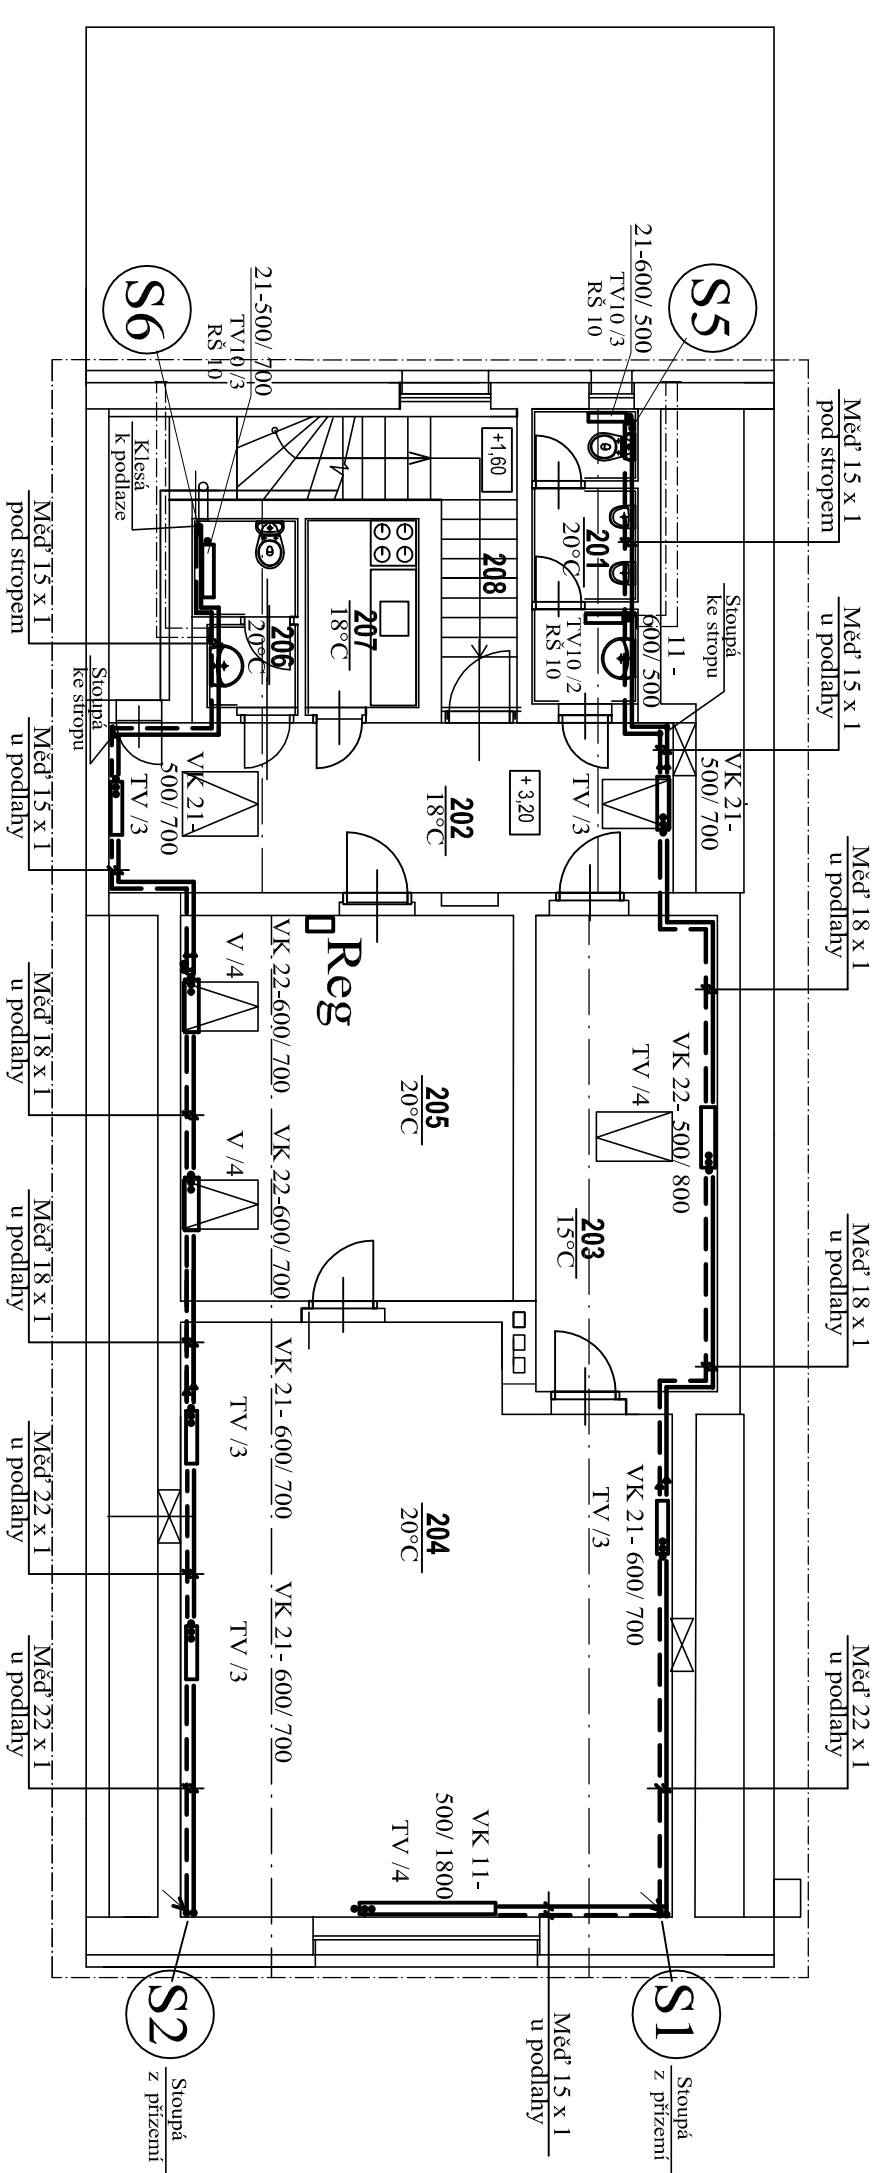

LEGENDA :

- Topná voda - přívod / zpátečka - maximální tepelný spád 45 /35°C
- VK 21- 600/ 700
- Otopné těleso deskové VK (ventil - kompak) s vestavěným ventilem
- Otopné těleso deskové klasik - s bočním připojením
- Hydraulické přednastavení vestavěného ventilu + termostatická hlavice
- Hydraulické přednastavení vestavěného ventilu + ruční hlavice
- Radiátorový ventil DN10 s hydraulickým přednastavením + termostatická hlavice
- Radiátorové šroubení DN 10 , s předregulací, uzavíráním a vypouštěním
- Programovatelný regulátor s týdenním programem pro ovládání TČ

<div></div> <div><div>THERMOPROJEKT</div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div></div> <div><div>Soví 296, Tábor-Čekanice</div><div>Telefon: 381282655</div></div>			
Projektant : Miroslav LIPERT, autor, technik		Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby	
Investor : Obec Bělč		Datum : 05 / 2016	
Stavba: OBEC BĚLEČ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU A VYUŽITÍ OZE (TEPELNÉ ČERPADLO)		Měřítko: 1 : 100	
		Formát: 2 A4	
Část VYTÁPĚNÍ - Půdorys podkroví		Zak. číslo: 522 - 02 -16	
		Číslo: ÚT-3	